

Số: 44.36./BVĐHYD-QTTN
V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dây đai cho máy lạnh trung tâm AHU và quạt.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 30 ngày.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12:00 giờ, ngày 12./9./2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Vĩnh

Số điện thoại: 0918955539

10. Yêu cầu khác:

- Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K99-005-nnvinh).



BM: CVĐT.01(1)

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 4436/BVĐHYD-QTTN, ngày 05. tháng 9. năm 2025)

I. PHẠM VI CUNG CẤP:

Bảng 1

Stt	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dây đai SPA chiều dài 950 mm - 965 mm	Sợi	1
2	Dây đai SPA chiều dài từ 1382 mm đến 1410 mm	Sợi	3
3	Dây đai SPA chiều dài từ 1490 mm đến 1500 mm	Sợi	3
4	Dây đai SPA chiều dài từ 1500 mm đến 1532 mm	Sợi	3
5	Dây đai SPA chiều dài từ 1532 mm đến 1582 mm	Sợi	4
6	Dây đai SPA chiều dài từ 1480 mm đến 1500 mm	Sợi	3
7	Dây đai SPA chiều dài từ 1700 mm đến 1757 mm	Sợi	3
8	Dây đai SPA chiều dài từ 1732 mm đến 1750 mm	Sợi	3
9	Dây đai SPA chiều dài từ 1732 mm đến 1757 mm	Sợi	3
10	Dây đai SPA chiều dài từ 2057 mm đến 2100 mm	Sợi	3
11	Dây đai SPA chiều dài từ 2100 mm đến 2120 mm	Sợi	10
12	Dây đai SPA chiều dài từ 2150 mm đến 2157 mm	Sợi	2
13	Dây đai SPA chiều dài từ 2182 mm đến 2240 mm	Sợi	2
14	Dây đai SPA chiều dài từ 2160 mm đến 2182 mm	Sợi	2
15	Dây đai SPA chiều dài từ 2250 mm đến 2282 mm	Sợi	3
16	Dây đai SPA chiều dài từ 2200 mm đến 2240 mm	Sợi	4
17	Dây đai SPA chiều dài từ 2240 mm đến 2275 mm	Sợi	4
18	Dây đai SPA chiều dài từ 2300 mm đến 2345 mm	Sợi	2
19	Dây đai SPA chiều dài từ 2330 mm đến 2345 mm	Sợi	2
20	Dây đai SPA chiều dài từ 2432 mm đến 2500 mm	Sợi	3
21	Dây đai SPA chiều dài từ 2482 mm đến 2500 mm	Sợi	3
22	Dây đai SPA chiều dài từ 2510 mm đến 2532 mm	Sợi	3
23	Dây đai SPA chiều dài từ 2572 mm đến 2582 mm	Sợi	3
24	Dây đai SPA chiều dài từ 2620 mm đến 2632 mm	Sợi	12
25	Dây đai SPA chiều dài từ 2632 mm đến 2650 mm	Sợi	3
26	Dây đai SPB chiều dài từ 2000 mm đến 2060 mm	Sợi	8

Stt	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
27	Dây đai SPB chiều dài từ 2100 mm đến 2120 mm	Sợi	2
28	Dây đai SPB chiều dài từ 2120 mm đến 2135 mm	Sợi	2
29	Dây đai SPB chiều dài từ 2131 mm đến 2150 mm	Sợi	8
30	Dây đai SPB chiều dài từ 2235 mm đến 2250 mm	Sợi	2
31	Dây đai SPB chiều dài từ 2640 mm đến 2700 mm	Sợi	10
32	Dây đai SPB chiều dài 2900 mm	Sợi	6
33	Dây đai SPB chiều dài từ 3350 mm đến 3425 mm	Sợi	3
34	Dây đai SPZ chiều dài từ 925 mm đến 940 mm	Sợi	2
35	Dây đai SPZ chiều dài từ 1047 mm đến 1060 mm	Sợi	3
36	Dây đai SPZ chiều dài từ 1037 mm đến 1092 mm	Sợi	3
37	Dây đai SPZ chiều dài từ 1037 mm đến 1060 mm	Sợi	3
38	Dây đai SPZ chiều dài từ 1340 mm đến 1387 mm	Sợi	6
39	Dây đai SPZ chiều dài từ 1362 mm đến 1382 mm	Sợi	4
40	Dây đai SPZ chiều dài từ 1362 mm đến 1400 mm	Sợi	3
41	Dây đai SPZ chiều dài từ 1687 mm đến 1737 mm	Sợi	3
42	Dây đai SPZ chiều dài từ 1737 mm đến 1787 mm	Sợi	4
43	Dây đai SPZ chiều dài từ 1887 mm đến 1937 mm	Sợi	4
44	Dây đai SPZ chiều dài từ 1905 mm đến 1937 mm	Sợi	4
45	Dây đai SPZ chiều dài từ 2060 mm đến 2087 mm	Sợi	3
46	Dây đai SPZ chiều dài từ 2082 mm đến 2137 mm	Sợi	3

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu giao hàng khối lượng danh mục theo Bảng 1;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu chung về kỹ thuật:

- Hàng hóa chào thầu phải mới 100%, ngày sản xuất không quá 12 tháng.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (ghi rõ: hãng sản xuất, nước sản xuất).




- Hàng hóa sạch sẽ, nguyên vẹn, tem/nhãn, mã số dây đai không bị rách, nứt, hay mờ chữ. Thông tin trên dây đai rõ nét, dễ đọc, không bị che khuất.
- Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp, đổi trả và bảo hành trong vòng 48 tiếng kể từ lúc nhận được thông báo của Bên mời thầu.

b) Yêu cầu chi tiết:

- Yêu cầu kỹ thuật của tất cả dây đai SPA, SPB, SPZ phải đáp ứng tối thiểu về cấu tạo như sau:

- 1) Vải bố bên ngoài chịu mài mòn.
- 2) Cao su kết dính.
- 3) Sợi lõi chịu lực.
- 4) Cao su chịu nén.

Hình ảnh minh họa:

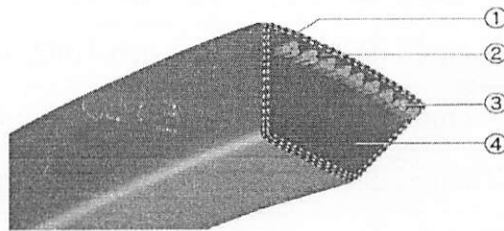

- Nhiệt độ chịu nhiệt tối thiểu: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Chiều dài dây đai đảm bảo trong giới hạn, tương thích với thiết bị sử dụng, đồng thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như trên.

c) Chế độ bảo hành:

Tất cả các hàng hóa trên phải được bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu (hoặc căn cứ theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất nếu thời hạn bảo hành dài hơn).

